




QUECKSILBERPERIMETER

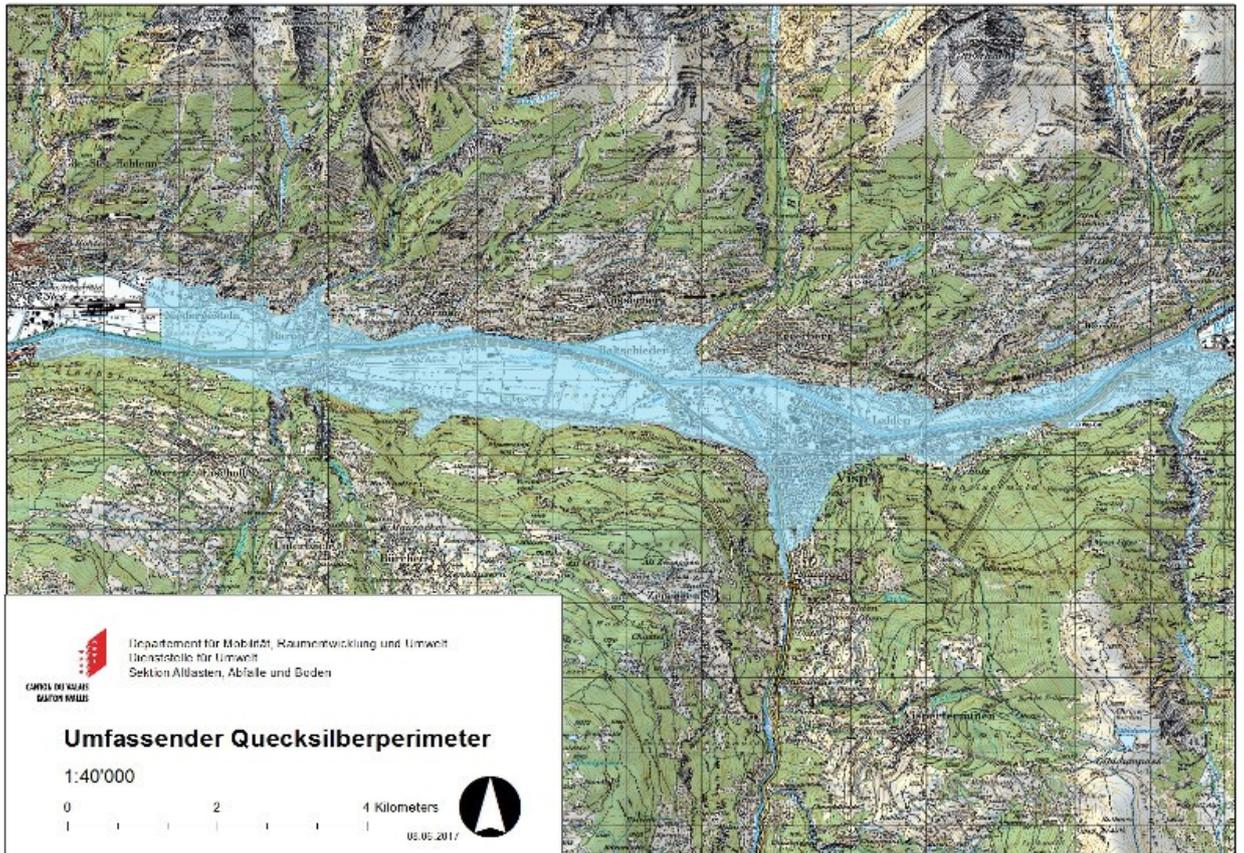

Im umfassenden Quecksilberperimeter kann eine Quecksilberbelastung des Bodens nicht ganz ausgeschlossen werden. In diesem Perimeter muss bei sämtlichen Bauvorhaben mittels Bodenuntersuchungen sichergestellt werden, dass kein mit Quecksilber belastetes Material in Umlauf gebracht wird. Dabei ist mit der DUW Kontakt aufzunehmen, um das Vorgehen zu besprechen. Die im Verdachtsperimeter liegenden Gemeinden sind auch über das Vorgehen informiert.

Allgemeine Empfehlungen zu Bodenarbeiten im Quecksilberperimeter finden Sie [hier](#).

