


Revidierte Quellschutzzonen Blützingen

Situation

Mst. 1 : 10'000

Mandat	Datum	Gezeichnet	Kontrolliert	Grösse	Beilage
1383/762	11.03.2005	ra	OS	0.297/0.58	1
Odilo Schmid & Partner AG			Büro für beratende Geologie		
lic. phil. nat. Geologen SIA			Bahnhofstrasse 11, 3900 BRIG-GLIS		
E-mail: odilo.schmid@rhone.ch			Tel. 027/923 09 00 Fax 027/924 39 17		

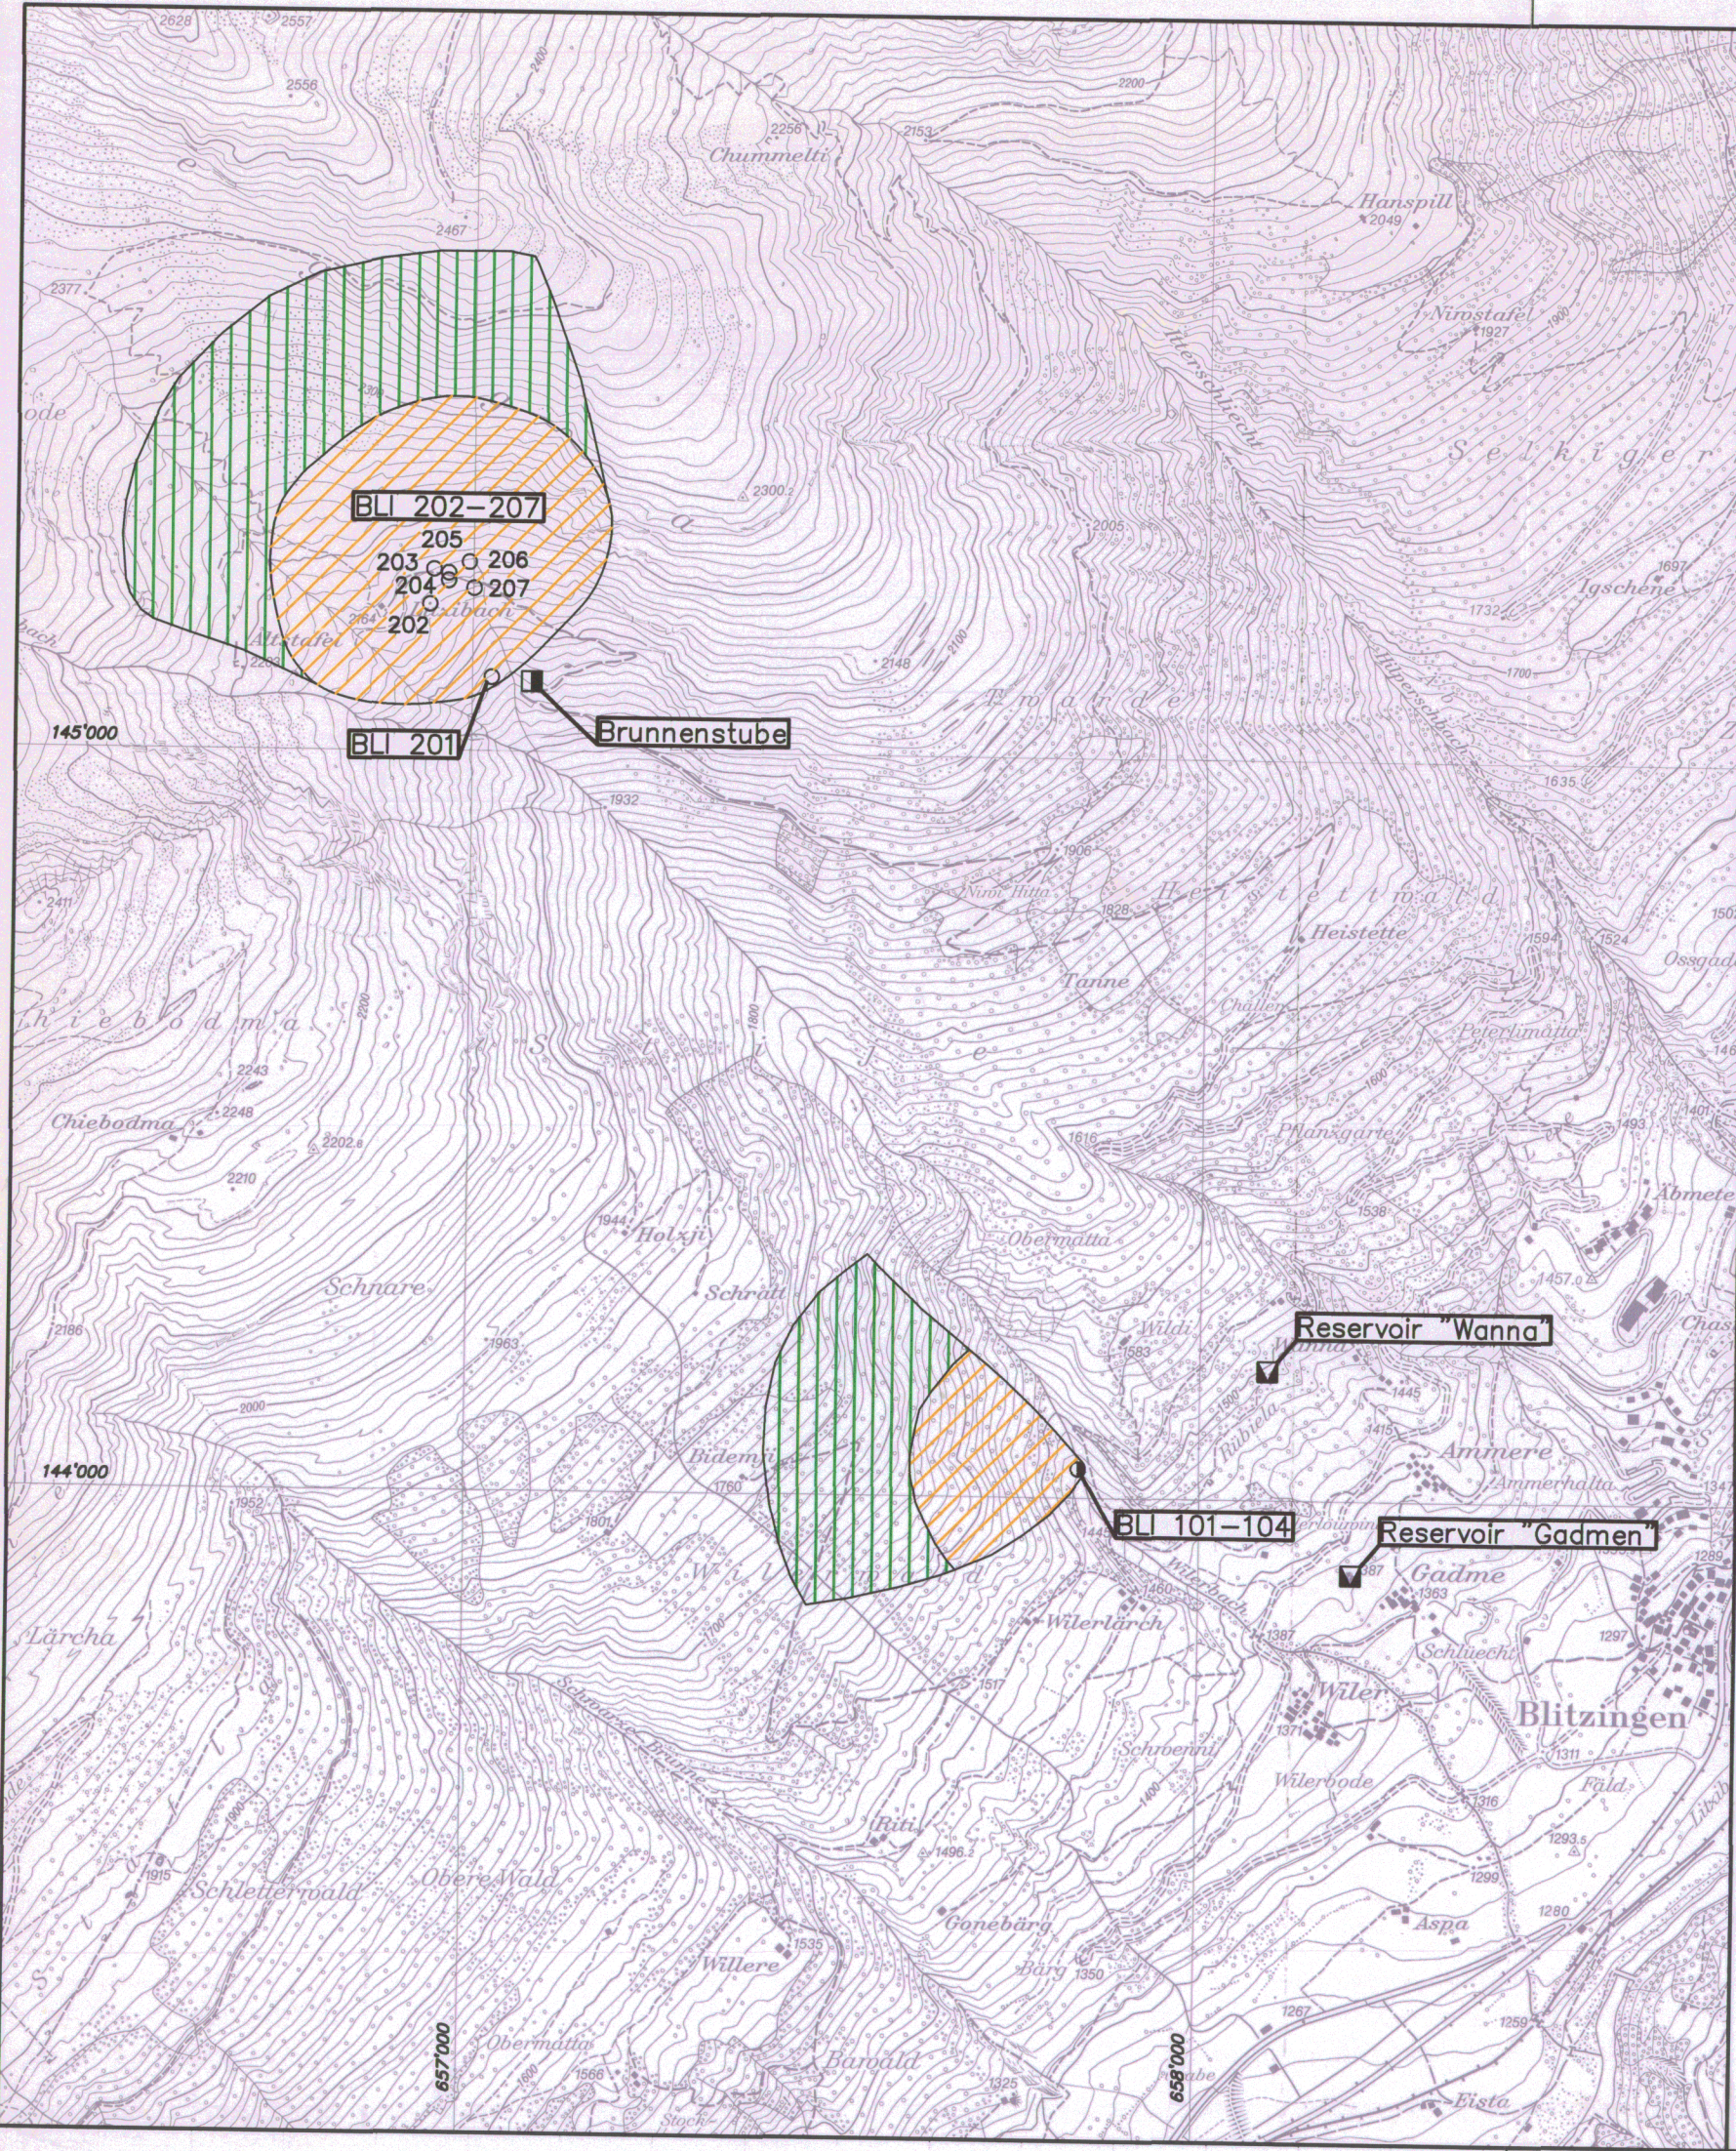

Legende:

- (A) Quellschutzzonen**
- Zone S I (Fassungsbereich; auf Plan aus Massstabsgründen nicht ausgeschieden)
 - Zone S II (Engere Schutzzone)
 - Zone S III (Weitere Schutzzone)

- (B) Quellen**
- BLI Gemeinde
 - Nr. Netz
 - Nr. Quelle
 - gefasste Quelle
 - Sammelstube
 - Reservoir

- (C) Schüttungsmengen**
- unbekannt
 - 5 l/min
 - 5 - 25 l/min
 - 25 - 100 l/min
 - 100 - 250 l/min
 - 250 - 1000 l/min
 - 1000 - 5000 l/min
 - 5000 - 10000 l/min
 - Schwankungsbereich (Minimum gefüllt, Maximum mit Strich begrenzt)